

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Bauteil/Stockwerk/Raum: \_\_\_\_\_

Heizungsfachfirma: \_\_\_\_\_



Art des Estrichs: \_\_\_\_\_

Hersteller: \_\_\_\_\_

Estrichleger: \_\_\_\_\_

Estricharbeiten beendet am: \_\_\_\_\_

Beginn des Funktionsheizten mit 20 °C bis 25 °C Vorlauftemperatur am: \_\_\_\_\_

Beginn des Funktionsheizten mit maximal 55 °C Vorlauftemperatur am: \_\_\_\_\_

Ende des Funktionsheizten am: \_\_\_\_\_

Funktionsheizten unterbrochen?  nein  vom: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

War die beheizte Fußbodenfläche frei?  ja  nein

Waren die Räume zugfrei belüftet?  ja  nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von \_\_\_\_\_ °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am: \_\_\_\_\_

Die Anlage war dabei außer Betrieb?  ja

Der Fußboden wurde dabei mit einer Temperatur von \_\_\_\_\_ °C beheizt.

Bauherr/Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Heizungsfachfirma: \_\_\_\_\_

Bauleitung/Architekt: \_\_\_\_\_


*Nach dem beschriebenen Aufheizvorgang, Funktionsheizten genannt, ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat. Unter Umständen ist ein Belegreifheizen notwendig.*

Bauvorhaben:

Auftraggeber:

Bauteil/Stockwerk/Raum:

Heizungsfachfirma:

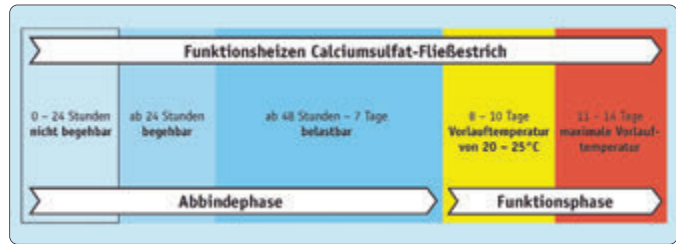

Art des Estrichs:

Hersteller:

Estrichleger:

Estricharbeiten beendet am:

Beginn des Funktionsheizens mit 20 °C bis 25 °C Vorlauftemperatur am:

Beginn des Funktionsheizens mit maximal 55 °C Vorlauftemperatur am:

Ende des Funktionsheizens am:

Funktionsheizten unterbrochen?  nein  vom:  bis:

War die beheizte Fußbodenfläche frei?  ja  nein

Waren die Räume zugfrei belüftet?  ja  nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von  °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am:

Die Anlage war dabei außer Betrieb?  ja

Der Fußboden wurde dabei mit einer Temperatur von  °C beheizt.

Bauherr/Auftraggeber:

Heizungsfachfirma:

Bauleitung/Architekt:

*Nach dem beschriebenen Aufheizvorgang, Funktionsheizten genannt, ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat.  
Unter Umständen ist ein Belegreifheizen notwendig.*