


Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Bauteil/Stockwerk/Raum: \_\_\_\_\_

Heizungsfachfirma: \_\_\_\_\_

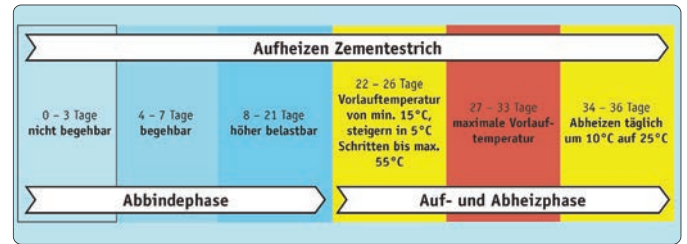

Art des Estrichs: \_\_\_\_\_

Hersteller: \_\_\_\_\_

Estrichleger: \_\_\_\_\_

Estricharbeiten beendet am: \_\_\_\_\_

Beginn der Aufheizphase mit	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:

Beginn der Abheizphase mit	°C T <sub>V</sub> am:	Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:

Ende der Auf- und Abheizphase am: \_\_\_\_\_

Aufheizung unterbrochen? vom: \_\_\_\_\_ bis: \_\_\_\_\_

War die beheizte Fußbodenfläche frei?  ja  nein

Waren die Räume zugfrei belüftet?  ja  nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von \_\_\_\_\_ °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am: \_\_\_\_\_

Die Anlage war dabei außer Betrieb?  ja

Der Fußboden wurde mit einer Temperatur von \_\_\_\_\_ °C beheizt.

Bauherr/Auftraggeber:

---



---



---

Heizungsfachfirma:

---



---



---

Bauleitung/Architekt:

---



---



---

Nach dem beschriebenen Auf- und Abheizvorgang ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat. Unter Umständen ist ein weiteres Auf- und Abheizen notwendig.

Bauvorhaben:

Auftraggeber:

Bauteil/Stockwerk/Raum:

Heizungsfachfirma:



Art des Estrichs:

Hersteller:

Estrichleger:

Estricharbeiten beendet am:

Beginn der Aufheizphase mit	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:

Beginn der Abheizphase mit	°C T <sub>V</sub> am:	Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:

Ende der Auf- und Abheizphase am:  Aufheizung unterbrochen? vom:  bis:

War die beheizte Fußbodenfläche frei?  ja  nein      Waren die Räume zugfrei belüftet?  ja  nein

Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von  °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am:

Die Anlage war dabei außer Betrieb?  ja  nein      Der Fußboden wurde mit einer Temperatur von  °C beheizt.

Bauherr/Auftraggeber:

Heizungsfachfirma:

Bauleitung/Architekt:

Nach dem beschriebenen Auf- und Abheizvorgang ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat. Unter Umständen ist ein weiteres Auf- und Abheizen notwendig.